


消防有窓判定用窓を示す

消防用有窓判定計算	
床面積	698.34m ²
必要開口部面積	698.34m ² × 1/30 = 23.28m ²
有効開口部面積 (SS-1) (SS-2)	5.1 × 3.0 + 3.3 × 3.0 = 25.20m ²
有効開口部合計	23.28m ² < 25.20m ² ∴ OK

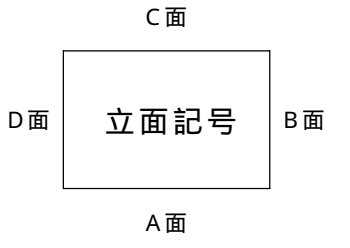

日付	2015,07	群馬県富岡市内匠474 赤石一級建築士事務所 TEL 0274-62-0326 FAX 0274-62-3760	管理建築士 一級建築士 第205666号 赤石 純	設計No.	名称 吉井町矢田貸倉庫 新築工事 図面名 B棟 平面図
				縮尺 1/150	