

1階平面図 S = 1 : 100



桃色塗り壁 令114条3項隔壁を示し小屋裏まで達せる(石膏ボード t12.5mm (NM8612) 二重張り
又 1階の壁は令114条2項の主要な間仕切り壁にて重複し(石膏ボード t12.5mm (NM8612) 二重張り

| 凡例 | 単位mm | |
|----|------|----------|
| ⊕ | 印 | 換気扇 250 |
| ● | 印 | 非常用照明器具 |
| ■ | 印 | 非常用誘導標識板 |

| 凡例 | |
|---------|---------------|
| 換気設備の種類 | |
| 第1種 | ・第2種 |
| 第3種 | |
| 名称 | |
| ⊕ | 排気ファンの位置(壁付け) |
| ⇨ | 建具等の通気的位置・向き |
| ⊕ | 吸気口的位置 |

| 建物面積表 | |
|-------|-------------------|
| 建築面積 | : 283.08㎡(85.52坪) |
| 1階床面積 | : 283.08㎡(85.52坪) |
| 延床面積 | : 283.08㎡(85.52坪) |

| 建物の高さ 単位mm | |
|------------|--------|
| 最高の高さ | : 4251 |
| 最高の軒の高さ | : 4071 |

換気計算に含まれない部分を示す




OR 036 311
¥65,100(税抜¥62,000)
8.4Vミニハロゲン球
30W
● 網(オフホワイト色)
● 反射板:アルミ
(銀色アルマイト・鏡面)
● 寸法120×120×1.2kg
● 埋込深154
● 電池内蔵形 /
常時消灯、非常時のみ点灯 /
取付可能天井厚1~25mm



OR 036 316
¥35,700(税抜¥34,000)
3.6Vミニハロゲン球
13W
● 網(オフホワイト色)
● 反射板:アルミ
(銀色アルマイト・鏡面)
● 寸法120×120×1.0kg
● 埋込深154
● 電池内蔵形 /
常時消灯、非常時のみ点灯 /
取付可能天井厚1~25mm

| 器具取付間隔 | 器具取付間隔 |
|--------|--------|
| 器具取付間隔 | 器具取付間隔 |

■外形寸法図(単位:mm) FY-12PF8D

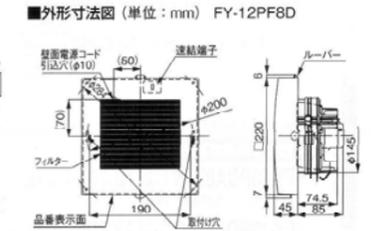

壁付け

| ルーバー開口面積とマンセル値 | |
|----------------|--------------------|
| 開口面積 | 126cm ² |
| マンセル値 | 3.2Y8.9/0.6 |

| 品番 | 消費電力(W) | | 換気量(m ³ /h) | | 騒音(dB) | | 質量(kg) | 送風パイプ呼び径(mm) | | |
|-----------|---------|------|------------------------|------|--------|------|--------|--------------|------|------|
| | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | | | | |
| FY-08PF8 | 1.8 | 2.2 | 48.5 | 48.5 | 44 | 44 | 27 | 27 | 0.50 | φ100 |
| FY-08PF8D | | | | | | | | | 0.47 | |
| FY-12PF8D | 6.0 | 7.5 | 117 | 117 | 107 | 107 | 32 | 32 | 0.92 | φ150 |

有効換気量はFY-08PF8・FY-08PF8Dの場合、パイプフードFY-MFAA043との、FY-12PF8Dの場合、パイプフードFY-MFAA063との組み合わせ時のものです。他のパイプフードとの組合せについては、E4~E5をご覧ください。

北村工房
群馬県富岡市一ノ宮 294-6
TEL 0274-62-2517

1級建築士 (建設大臣) 登録第172899号
1級建築士事務所(群馬県) 知事登録第3356号
北村 英雄

| | | | | |
|-------|------------------|----|------|------|
| 工事名 | 轟工業有限会社小幡テナント新築工 | | 図面番号 | A-03 |
| 図名 | 平面図 | | 整理番号 | |
| 作図年月日 | 平成25年 8月 | 縮尺 | 1 | |