


△ 消防有窓判定用窓を示す

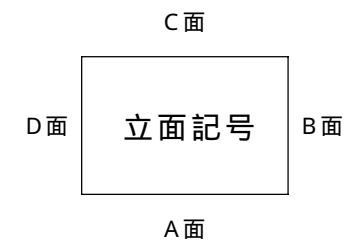

消防用有窓判定計算	
床面積	370.88m <sup>2</sup>
必要開口部面積	370.88 × 1/30 = 12.36m <sup>2</sup>
有効開口部面積 (SS-1) (AD-1)	3.6 × 3.0 + 0.75 × 2.0 × 2 = 13.80m <sup>2</sup>
有効開口部合計	12.36m <sup>2</sup> < 13.80m <sup>2</sup> …OK

平面図 1/150

日付	2015.07	群馬県富岡市内匠474 赤石一級建築士事務所 TEL 0274-62-0326 FAX 0274-62-3760	管理建築士 一級建築士 第205666号 赤石 純	設計No. 縮尺 1/150	名称 轟工業(有) 吉井町矢田貸倉庫 新築工事 図面名 A棟 平面図
	2015.08				